



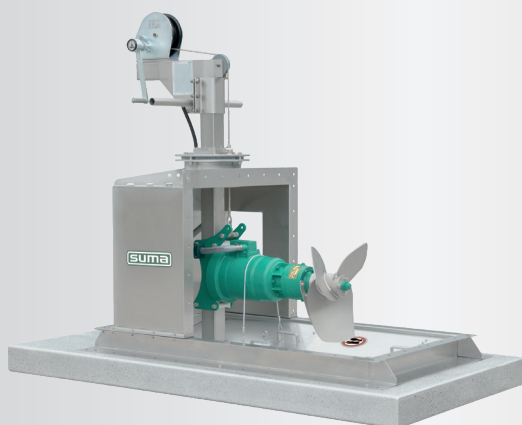

GDD

TRAVERSÉE DE PLAFOND ÉTANCHE AU GAZ

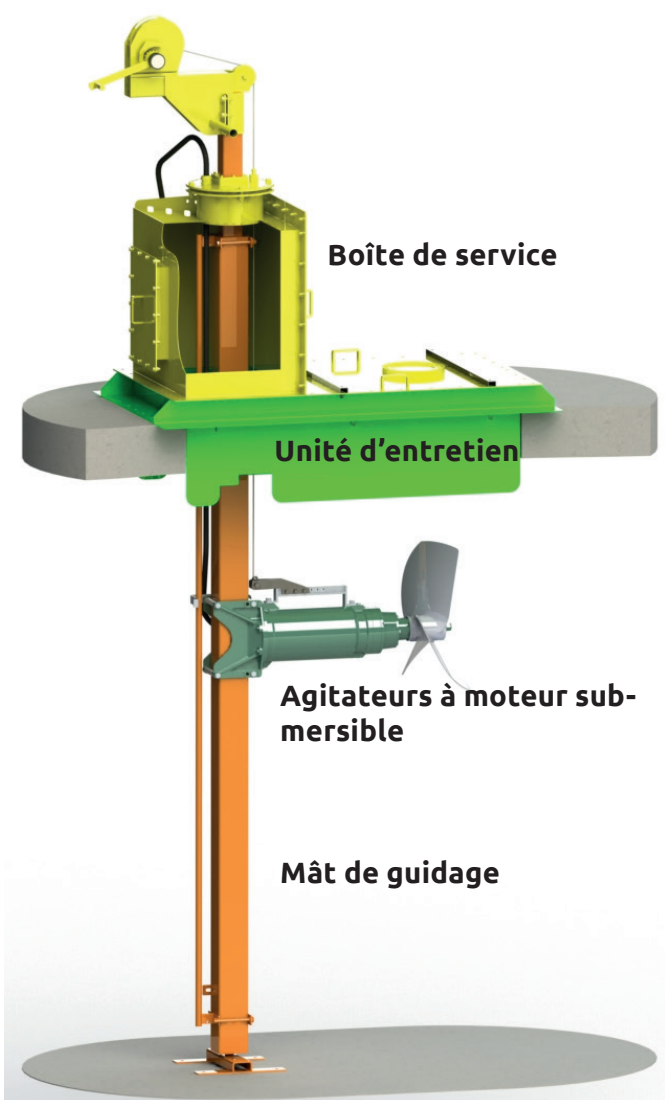

Position de maintenance

Sous-structure du caisson
(2,0 x 1,2 m) avec des volets d'entretien à fermer (donc pratiquement étanches aux gaz)

Application

Traversée de plafond étanche au gaz pour des cuves jusqu'à 14 m (digesteurs, - post-digesteurs) avec plafond en béton (cuves plus hautes sur demande)

Surpression de gaz 50 mbar (pression plus élevée sur demande)

Toutes les séries OPTIMIX sont utilisables

Boîtier de service

Fixation directement en plafond en béton resp. sur support de caisson der l'unité de maintenance

Ouverture d'entrée 1.700 x 900 mm (autres ouvertures sur demande)

Plaque d'étanchéité en ss316 1.870 x 1.070 x 3 mm

Voyant intégré avec essuie-glace et rinçage Ø 300 mm

Pivotement latéral jusqu'à 360°

Étanchéité au gaz: Paquet de joints en PVC, Graisse spéciale

Treuil à câble en ss304 avec 8 mm corde (Charge de traction 900 kg)

L'unité

Unité de maintenance

Boîtier de service

Agitateurs à moteur submersible

Mât de guidage

Unité de maintenance (en option)

Sous-structure du caisson 2.030 x 1.230 x 3 mm en ss304

Le boîtier de service de la GDD facilite l'entretien des agitateurs à moteur submersible sans arrêter l'installation

Autres dimensions possibles sur demande pour couvrir des cuves plus grandes

Mât de guidage avec corde ss316



Mât: 100 x 100 / 120 x 120 / 150 x 150 mm ss316

Unité de guidage des câbles protégée derrière le mât

Indicateur de hauteur

Pour indiquer la hauteur exacte de l'agitateur dans la cuve. Lisible de l'extérieur et fixé au treuil à câble.

TRAVERSÉE DE PLAFOND ÉTANCHE AU GAZ

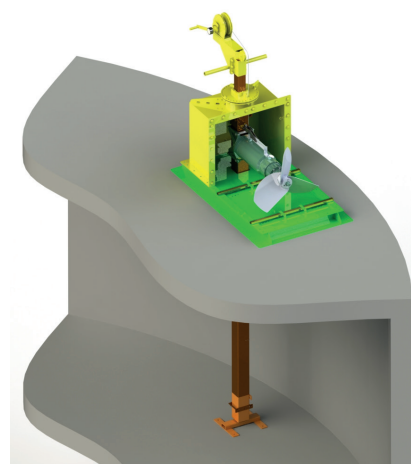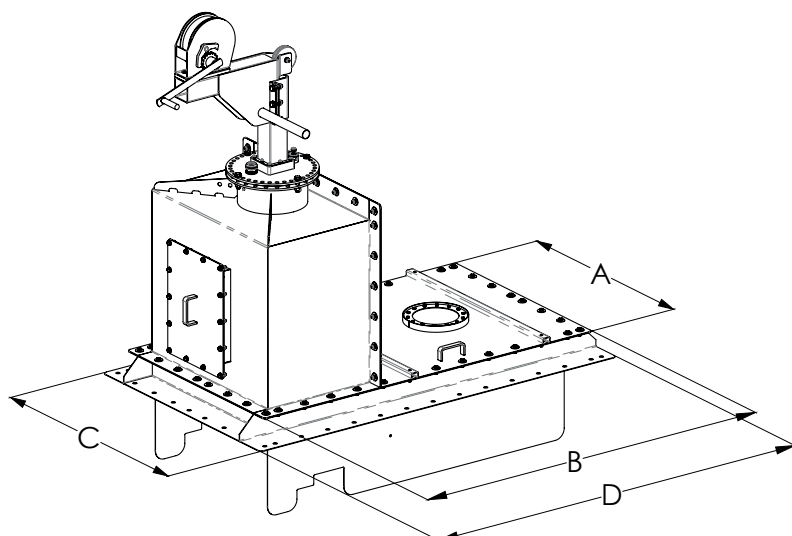

Dimensions: Traversée de plafond au gaz

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Largeur d'ouverture [mm]	Longueur d'ouverture [mm]	Planéité du béton [mm]
Boîte de service (Plaque d'étanchéité)	1.070	1.870			900	1.700	3
En option: Unité d'entretien (Caisse avec clapet)			1.230	2.030			

Sous réserve de modifications techniques